

# OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

Námestie M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina



## ROZHODNUTIE

### OBCENÝ ÚRAD V ČIČMANOCH

Došlo dňa: 18-04-2017

Č. záznamu:

Číslo spisu: 46/2017

Prílohy:

Vyjavuje:

Číslo: OU-ZA-OSZP3-2017/003048-005/Ros

Žilina 10.04.2017

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úseku štátnej vodnej správy ako príslušný orgán miestnej štátnej správy podľa § 2 a § 4 zákona číslo 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako príslušný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona číslo 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 61 zákona číslo 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), v súlade s ustanovením § 73 vodného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva pre producenta odpadových vôd:

**Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, J. Pavla II. č. 7**

### p o v o l e n i e na osobitné užívanie vôd

podľa § 21 ods.1 písm. c) zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a v súlade s § 5 NV SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd charakteru splaškových z objektu mechanicko-biologickej čistiarny odpadových vôd ČOV SX 70 - vybudovanej pre „Kňazský domov Čičmany,“ na parcele KN-C č. 321 kat. územie Čičmany - do povrchových vôd vodného toku Rajčanka, číslo hydrologického poradia 4-21-06-115, v rkm 43,18 za týchto podmienok:

1. Povolenie sa vydáva na dobu určitú do **31.03.2027**, pred uplynutím tohto termínu musí producent požiadať o nové povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie odpadových vôd a dokladovať plnenie nižšie uvedených podmienok.
2. **Hodnoty povoleného množstva vypúšťaných odpadových vôd :**

Priem. prietok $Q_{def}$ (l/s)	Max. prietok $Q_{max}$ (l/s)	Prietok za rok $Q_{rok}$ (m <sup>3</sup> /rok)
10,5	1,19	3836

**3. Meranie množstva vypúšťaných odpadových vôd:**

- Množstvo vypúšťaných odpadových vôd bude merané nepriamo podľa údajov na fakturačnom vodomere Kňazského domova Čičmany.
- Meradlo bude overované v súlade so zákonom č. 142/2000 Z.z. o metrologii a o zmena a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Úradu pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo SR č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole.
- O množstve vypúšťanej odpadovej vody viesť evidenciu archivovaním nameraných hodnôt.

**4. Povolené koncentračné a bilančné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách:**

Ukazovateľ	Koncentrácia (mg/l)		Bilančné hodnoty
	Priemerná „p“	maximálna „m“	
			kg/rok
BSK5	30	70	115,0
CHSK <sub>Cr</sub>	135	170	517,8
NL	30	60	115,0

**5. Miesto a spôsob vypúšťania odpadových vôd:**

- Odpadové vody budú vypúšťané do povrchových vôd vodného toku Rajčanka, hydrologické číslo poradia 4-21-06-115, v rkm 43,18 kontinuálne, počas 365 dní v roku.

**6. Miesto a početnosť odberu vzoriek, typ vzorky:**

- Typ vzorky – zlievaná vzorka.
- Vzorka bude odoberaná 4 x za rok (tzn. 1 za štvrt'rok) v prvej šachte na odtokovom potrubí z ČOV.
- Hodnoty „m“ a „p“ sledovať v maximálne dvojhodinových zlievaných vzorkách, ktoré sa získajú zlievaním minimálne piatich objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch.
- Čas a miesto odberu musí čo najlepšie charakterizovať činnosť sledovaného zariadenia

**7. Určenie metódy stanovenia sledovaných ukazovateľov vypúšťaného znečistenia (v súlade s Prílohou č. 3 k nariadeniu vlády č. 269/2010 Z.z. )**

Ukazovateľ, symbol	Popis metódy stanovenia
Biochemická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie, BSK5	Stanovenie kyslíka pred a po 5 dňovej inkubácii v tme pri 20°C s inhibíciou nitrifikácie prídavkom alytiomočoviny (Pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)
Chemická spotreba kyslíka, CHSK <sub>Cr</sub>	Odmerné stanovenie CHSK dichrómanom draselným – podľa technickej normy (STN ISO 6060 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslíka 75 7368) (Pozn.: stanovuje sa v homogenizovanej nefiltrovannej vzorke)

Nerozpustné látky, NL	Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtre zo sklenených vlákien s veľkosťou pórov 1,0µm, sušenie pri 105°C podľa technickej normy (STN EN 872 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustných látok. Metóda filtrácie cez filtre zo sklenených vlákien 75 7365)
	Gravimetrické stanovenie po filtrácii cez filtračnú membránu s veľkosťou pórov 0,85 – 1,0µm, sušenie pri 105 °C – podľa vyššie uvedenej technickej normy 75 7365

8. Ustanovený limit prípustných hodnôt ukazovateľov znečistenia „p“ môže byť prekročený maximálne 1krát za obdobie posledných 12 mesiacov a maximálne do ustanovenej hodnoty „m“.
9. Odbery vzoriek a analýzy na sledovanie dodržiavania povolených limitných hodnôt ukazovateľov znečistenia odpadových vôd budú vykonávať akreditované laboratória pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.
10. Povinnosťou producenta odpadových vôd je odovzdávať výsledky rozborov a meraní povolujuúcemu orgánu štátnej vodnej správy poštou alebo emailom 1 x za rok t.j. k 31.1. nasledujúceho roku – kvantitatívne a kvalitatívne hodnoty vypúšťaných odpadových vôd.
11. Výsledky rozboru a nameraného množstva vypúšťaných odpadových vôd odkladať pre prípad kontroly.
12. Prevádzku ČOV vykonávať v súlade so spracovaným prevádzkovým poriadkom.

### Odôvodnenie:

Žiadateľ/producent – Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, J. Pavla II. č. 7, v zastúpení Mgr. Ján Smolka, farnosť Čičmany, podal dňa 16.09.2016 na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, na úsek štátnej vodnej správy žiadosť vydanie povolenia na osobitné užívanie vôd – na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd charakteru splaškových z „Kňazského domova Čičmany,“ po prečistení v ČOV SX 70 po povrchových vôd vodného toku Rajčanka.

Dňom podania žiadosti bolo začaté vodoprávne konanie.

Tunajší úrad oznámením číslo OU-ZA-OSZP3-2016/010633-002/Ros zo dňa 24.02.2017 oznámil všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom začatie vodoprávneho konania o povolení na osobitné užívanie vôd a zároveň k danej veci nariadil ústne pojednávanie s miestnym zisťovaním. V oznámení zároveň tunajší úrad vyzval žiadateľa na doplnenie chýbajúcich podkladov a taktiež účastníkov konania a dotknuté orgány upovedomil o tom, že svoje námietky k žiadosti o povolenie na osobitné užívanie vôd môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanoviská aj dotknuté orgány.

Ústne pojednávanie sa uskutočnilo dňa 03.10.2016 na Okresnom úrade v Žiline.

Žiadateľ ku žiadosti predložil stavebné povolenie na stavbu – „Čičmany, kňazský domov, rekonštrukcia ČOV,“ ktoré vydal Okresný úrad v Žiline, odbor životného prostredia pod č. 2000/03872/OÚ-OdŽP/Bo zo dňa 12.01.2001 a tiež užívacie povolenie vydané pod č. 2002/03803/OÚ-OŽP/SI zo dňa 20.12.2002 a právoplatné dňa 11.02.2003. Povolenie na osobitné užívanie vôd – vypúšťanie splaškových vôd z ČOV do vodného toku Rajčanka - bolo vydané rozhodnutím č. 2002/03803/1/OÚ-OŽP/SI zo dňa 23.12.2002 a právoplatné dňa 11.02.2003, ktoré však stratilo platnosť dňa 30.12.2012.

Žiadateľ taktiež predložil Protokol o skúške vody č. 1814/2016/OV (13. – 19.07.2016),

v zmysle ktorého stavba ČOV SX 70 dosahuje požadované limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách.

Vzhľadom k tomu, že žiadateľ na ústnom pojednávaní nepredložil chýbajúce podklady – stanovisko správcu vodného toku a údaje o vodnom toku v mieste vyústenia ČOV, tunajší úrad vodoprávne konanie prerušil rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2016/037947-003/Ros zo dňa 03.10.2016 a stanovil termín doloženia chýbajúcich dokladov – do 31.12.2016. Nakoľko sa žiadateľovi do určeného termínu nepodarilo zhromaždiť všetky podklady potrebné pre rozhodnutie, tunajší úrad konanie opäť prerušil rozhodnutím č. OU-ZA-OSZP3-2017/003048-004/Ros a určil nový termín doloženia chýbajúcich dokladov – 31.03.2017.

Žiadateľ chýbajúce podklady predložil dňa 17.03.2017 a tunajší úrad pokračoval vo vodoprávnom konaní.

Na základe výsledku vodoprávneho konania, podkladov predložených ku žiadosti a nakoľko stavba ČOV, tunajší úrad povolil osobitné užívanie vôd - vypúšťanie odpadových vôd charakteru splaškových z objektu čistiarne odpadových vôd pre Kňazský domov Čičmany do povrchových vôd – vodného Rajčanka. Toto povolenie je časovo obmedzené v zmysle § 21 ods. 4 vodného zákona a platí do 31.03.2027 – t.j. je platné 10 rokov.

Povolené množstvo vypúšťaných odpadových vôd tunajší úrad stanovil na základe počtu pripojených obyvateľov a z toho vyplývajúcich parametrov určených v charakteristike ČOV, pričom množstvo bude spresnené meraním spotreby vody odpočtom na fakturačnom vodomere.

Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách boli stanovené v zmysle vyjadrenia správcu vodného toku vydaného pod č. CS SVP OZ PN 5605/2016/2 CZ33424/30856/230/2016 zo dňa 22.11.2016 a v zmysle prílohy č. 6 k NV č. 269/2010 Z.z..

Povinnosť sledovať kvalitu vypúšťaných vyčistených odpadových tunajší úrad stanovil 4x ročne v súlade s prílohou č. 7 NV č. 269/2010 Z.z., pričom prípustné hodnoty ukazovateľov znečistenia uvedené ako hodnota „p,“ môžu byť prekročené len 1x za obdobie posledných 12 mesiacov.


Na základe uvedeného rozhodol tunajší orgán tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

### **P o u č e n i e:**

Proti tomuto rozhodnutiu je možno podať podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie M. R. Štefánika č. 1, 010 01 Žilina.

Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok v rámci správneho konania.

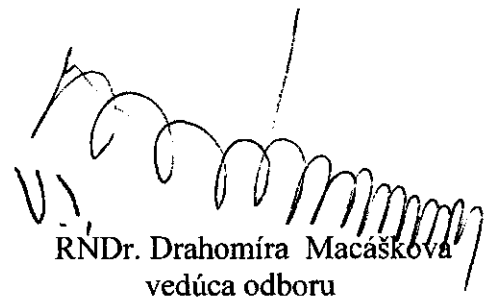

  
RNDr. Drahomíra Macášková  
vedúca odboru

Rozhodnutie sa doručuje:

1. Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, J. Pavla II. č. 7, 949 07 Nitra
2. Rímskokatolícka cirkev – farnosť Čičmany, Mgr. Ján Smolka, Čičmany - splnomocnenec
3. SVP, š.p., OZ Piešťany, SPSV I., Nábřeží I. Krasku 834/3, Piešťany
4. SRZ – Rada Žilina, A. Kmeťa 20, Žilina
5. Obec Čičmany

Na vedomie:

1. SVP, š.p., OZ Piešťany, SPSV I., Námestie
2. SHMÚ, Jeseniova 18, Bratislava
3. SIŽP – OIOV, Legionárska 5, Žilina
4. spis